


Isolation nicht vorgesetzt


Systemhöhe 2.20 m, Mastabstand 3.50 m

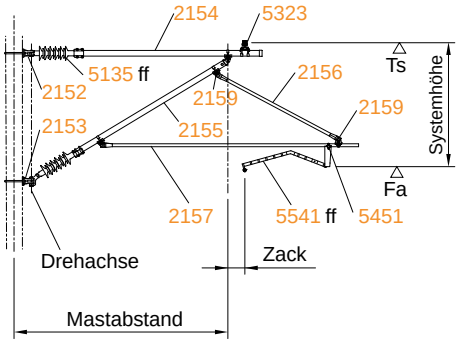

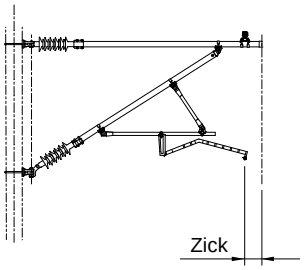



Systemhöhe 1.60 m
Mastabstand 2.80 m





Systemhöhe 1.20 m
Mastabstand 2.80 m



Systemhöhe 1.00 m
Mastabstand 2.50 m

Isolation nicht vorgesetzt mit Abzugseil
Systemhöhe 2.20 m, Mastabstand 3.50 m

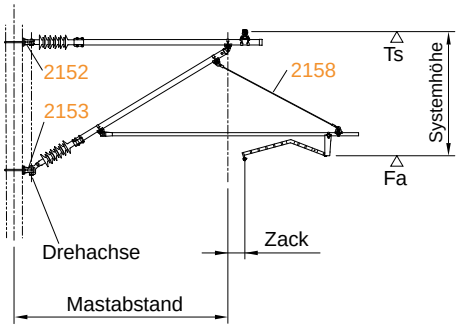

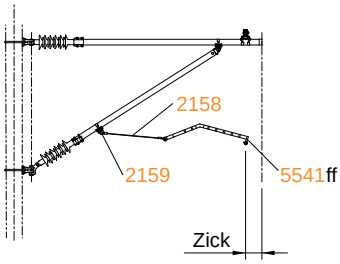

Grundlagen für Auslegergeometrie

Spannung:	☐ 1.5 kV	☐ 11 kV	☐ 15 kV	☐ 20 kV	☐ _____
Zick - Zack:	☐ ±10 cm	☐ ±15 cm	☐ ±20 cm	☐ ±25 cm	☐ ±_____
Ausführung:	☐ Fe rostfrei	☐ Material: _____			
Isolation:	☐ nicht vorgesetzt	☐ vorgesetzt			

Systemhöhe:	_____ m	(von 1.00 m bis 2.20 m)	
V max.:	_____ km/h		
Fahrdrahthöhe:	_____ m	(über SOK)	
Fahrdraht (Fa):	_____ mm^2	Zug Fa: _____	kN
Tragseil (Ts):	_____ mm^2	Zug Ts: _____	kN

Radius min:	_____ m	
Ueberhöhung:	_____ mm	(Schmalspur max. 105 mm / Normalspur 150 mm)
Mastabstand:	_____ m	(von 2.50 m bis 3.50 m)

Furrer+Frey
baut Fahrleitungen