


Isolation non avancée


Hauteur du système 2.20 m, Ecartement du mât 3.50 m

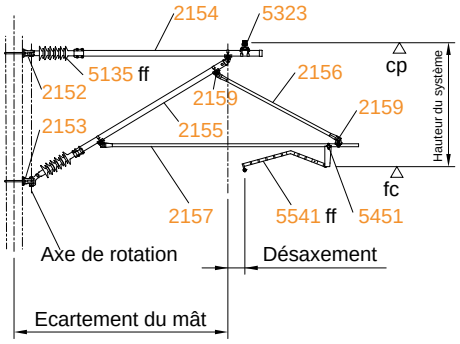

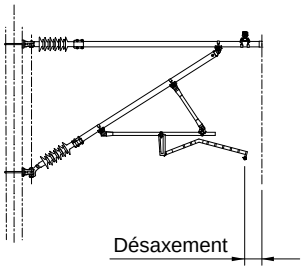



Hauteur du système 1.60 m
Ecartement du mât 2.80 m





Hauteur du système 1.20 m
Ecartement du mât 2.80 m



Hauteur du système 1.00 m
Ecartement du mât 2.50 m

Isolation non avancée avec Câble de retenue
Hauteur du système 2.20 m, Ecartement du mât 3.5 m

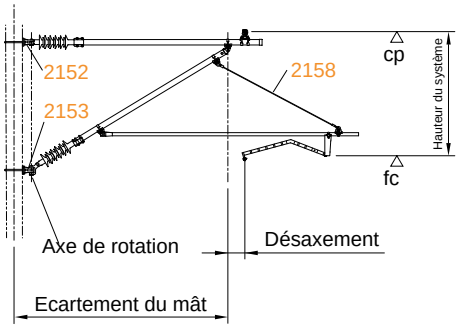

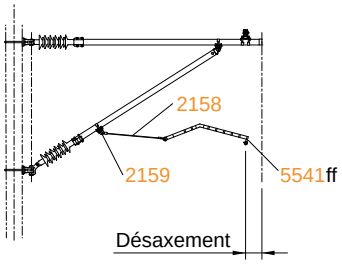

Base pour la géométrie de la console

Tension:	☐ 1.5 kV	☐ 11 kV	☐ 15 kV	☐ 20 kV	☐ _____
Zick - Zack:	☐ ±10 cm	☐ ±15 cm	☐ ±20 cm	☐ ±25 cm	☐ ±_____
Version:	☐ Fe inoxydable	☐ Matériau: _____			
Isolation:	☐ non avancée	☐ avancée			

Hauteur de système:	_____	m	(de1.00 m à 2.20 m)
V max.:	_____	km/h	
Hauteur du fil de contact:	_____	m	(sur la SOK)
Fil de contact (Fc):	_____	mm²	Traction fc: _____ kN
Câble porteur (cp):	_____	mm²	Traction cp: _____ kN

Rayon min:	_____	m	
Surélévation:	_____	mm	(Voie étroite max. 105 mm / Voie normal 150 mm)
Ecartement du mât:	_____	m	(de 2.50 m à 3.50 m)

Furrer+Frey Lignes de contact